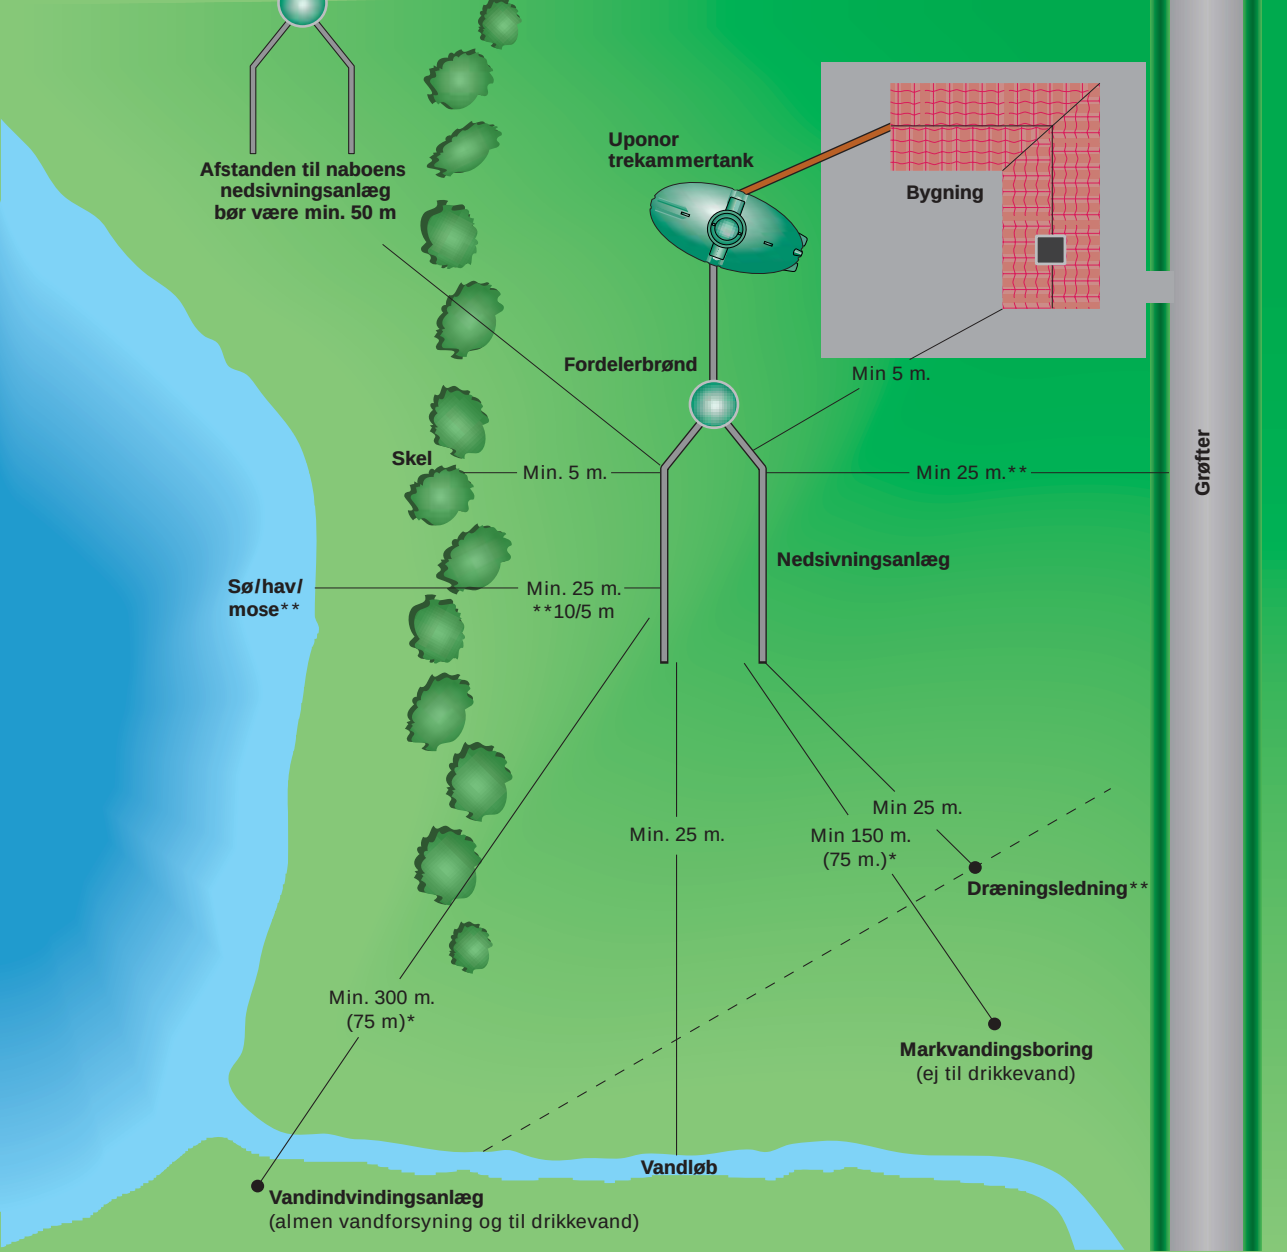
Afstanden til naboens nedsivningsanlæg bør være min. 50 m
Uponor trekammertank
Bygning
Fordelerbrønd
Min 5 m.
Skel
Min. 5 m.
Min 25 m.**
Grøfter
Nedsivningsanlæg
Sø/hav/ mose**
Min. 25 m. **10/5 m
Min. 25 m.
Min 25 m.
Min 150 m. (75 m.)*
Dræningsledning**
Min. 300 m. (75 m)*
Markvandingsboring (ej til drikkevand)
Vandløb
Vandindvindingsanlæg (almen vandforsyning og til drikkevand)